



Código Larce: 0703001017

I sensori della serie TDB sono in grado di misurare correnti alternate e correnti continue con una banda DC-10kHz, ed una risoluzione fino ad 1mA. Essi hanno una funzione di Smagnetizzazione integrata con azzeramento del DC offset, che si attiva su comando del relè, che azzerà di fatto l'errore di misura dovuto a fattori quali: presenza di campi magnetici in DC (campo magnetico terrestre, magneti permanenti, bobine in DC, ...), derive in temperatura, urti o vibrazioni meccaniche. L'errore di misura della corrente RMS (AC+DC) è proporzionale alla corrente di linea e dipende dalla disposizione dei cavi passanti nel sensore ed alla disposizione e distanza dei cavi esterni adiacenti. Le impostazioni di $I_{\Delta n} < 100\text{mA}$ saranno infatti possibili solo mediante centratura dei cavi e condizioni climatiche controllate (temperatura, vibrazioni, EMI).

TDB series sensors are able to measure AC and DC currents with a DC-10kHz bandwidth, and 1mA resolution. TDB sensors have an integrated degauss function with DC offset zeroing, which is by relay command. This function sets to zero the DC current measuring errors (DC offset) caused by terrestrial magnetic field, permanent magnets, DC coil, temperature drifts, mechanical shocks or vibrations. The measuring error of the RMS current (AC+DC) is proportional to the line current and it depends on the geometrical layout of the conductors passing through the sensor hole. It also depends on the distance and the geometrical layout of the nearby conductors passing outside the sensor hole. The $I_{\Delta n}$ setting $< 100\text{mA}$ will be possible only by centering the conductors and with controlled environment conditions (temperature, vibration, EMI).

DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente
corrente di linea nominale
misura corrente differenziale $I_{\Delta n}$
range completo di misura

self extinguishing thermoplastic material
nominal line current
residual current measure $I_{\Delta n}$
measure full range

UL 94-V0
vedi tabella / see table
Tipo / Type B - True RMS
TDB...3CM: $I_{\Delta n} 1\text{mA} \div 1,5\text{Aac} - \pm 2,1\text{Adc}$
TDB...003: $I_{\Delta n} 10\text{mA} \div 15\text{Aac} - \pm 21\text{Adc}$
TDB...050: $I_{\Delta n} 100\text{mA} \div 50\text{Aac} - \pm 70\text{Adc}$

larghezza di banda
smagnetizzazione sensore
DC offset dopo smagnetizzazione

bandwidth
sensor degauss
DC offset after degauss

impulso di tensione 500ms / 500ms voltage pulse
TDB...3CM: $< \pm 1\text{mAdc}$
TDB...003: $< \pm 5\text{mAdc}$
TDB...050: $< \pm 50\text{mAdc}$

DC offset deriva in temperatura

DC offset over temperature

DC- 10kHz (-3dB)
TDB...3CM: $< \pm 100\mu\text{Adc}/^{\circ}\text{C}$
($< \pm 6\text{mAdc}@85^{\circ}\text{C}$) [$-15^{\circ}\text{C}...+25^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$]
TDB...003: $< \pm 500\mu\text{Adc}/^{\circ}\text{C}$
($< \pm 30\text{mAdc}@85^{\circ}\text{C}$) [$-15^{\circ}\text{C}...+25^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$]

Errore proporzionale alla corrente di linea con cavi centrati
connessioni sensore
cavo sensore
schermo
massima lunghezza
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
Immunità: sequenze di test

line current error with centred cables
sensor connections
sensor cable
shield
maximum length
insulation
reference voltage
test voltage
immunity: test sequences

$< 30\mu\text{A}/\text{A}$ ($< 3\text{mA}^{\text{rms}}@100\text{A}$)
4 fili/wires
4 fili/wires 1mm²
ambienti con alte EMI / high EMI environments
10m con schermo / with shield

grado di protezione
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
costruito a norme

protection degree
operating temperature
storage temperature
manufactured according to


vedi tabella / see table
3 kV x 1'50 Hz
MIV - EN 60947-2 allegato/annex M
EN 62423 (2013) paragrafo/clause 9.1.5
IP20
0...+50°C, U.R. / R.H. $< 90\%$ n.c.
-20...+70°C
IEC 60947-2; IEC 61010-1

mod.	Categoria di Installazione Installation Category	Tensione Impulso Pulse withstand Voltage U _{imp}
TDB028	CAT III 300V Rinforzato/Reinforced	6400 V
TDB060	CAT III 600V Rinforzato/Reinforced	9600 V
TDB090	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V
TDB110	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V
TDB160	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V
TDB210	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V
TDB321	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V
TDB471	CAT III 1000V Rinforzato/Reinforced	12800 V


CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

Dimensioni - Size:	Range Corrente - Current Range:		
	$I_{\Delta n} 30\text{mA} \div 1,5\text{Aac}$	$I_{\Delta n} 300\text{mA} \div 15\text{Aac}$	$I_{\Delta n} 1\text{A} \div 50\text{Aac}$
Ø 28 mm	TDB0283CM	TDB028003	
Ø 60 mm	TDB0603CM	TDB060003	
Ø 90 mm	TDB0903CM	TDB090003	
Ø 110 mm NEW!	TDB1103CM	TDB110003	
Ø 160 mm		TDB160003	
Ø 210 mm		TDB210003	
325x125 mm			TDB321050 *
470x160 mm			TDB471050 *

* utilizzabili solo in abbinamento agli appositi relè X..DB3050...
* available only for the appropriate relays X..DB3050...

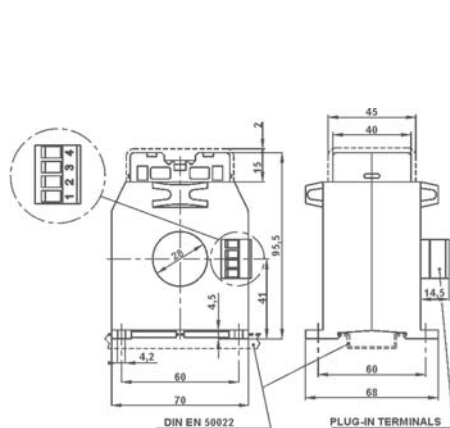


TDB028... ka. 0.36

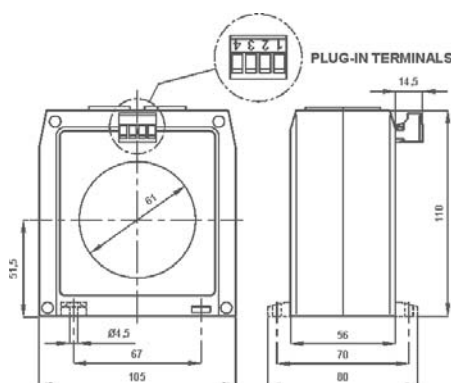


In dotazione piedini di fissaggio ad innesto
supplied plug-in fixing feet


TDB060... kg. 0,6

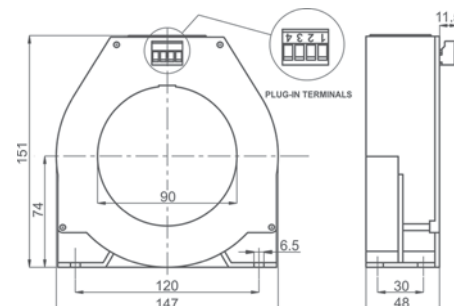


TDB090... kg. 0,74

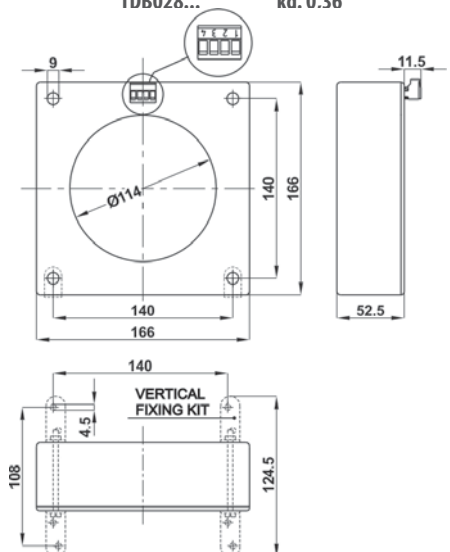


TDB110... kg. 1

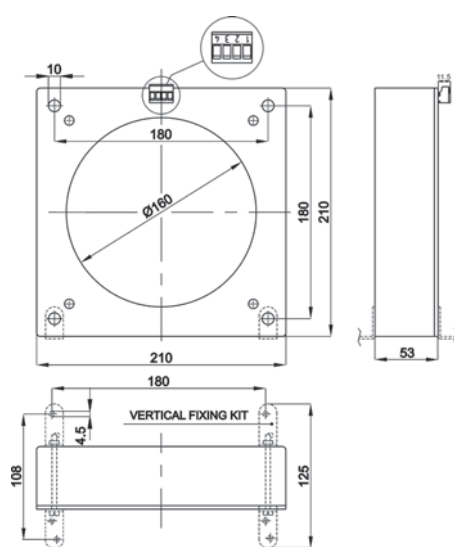


TDB160... kg. 1,5

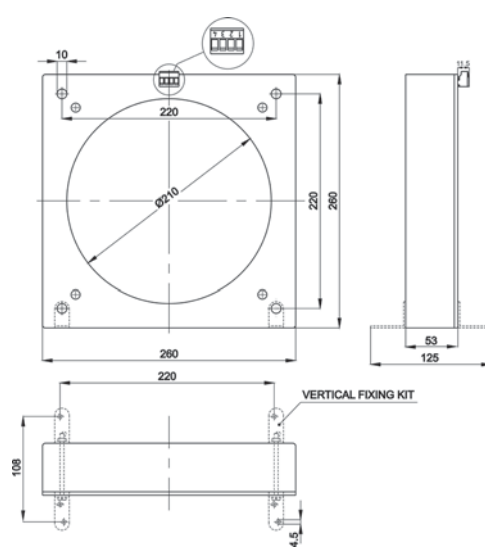

TDB210... kg. 1,9

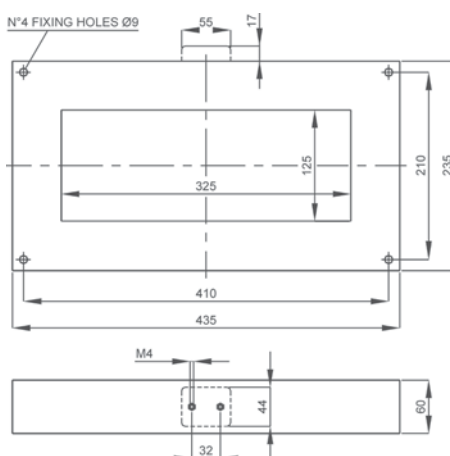

TDB321 kg. 15,4

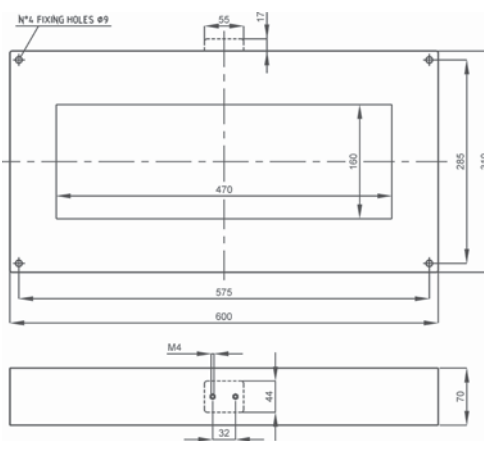

TDB471 kg. 25,4

NOTE - Note



OPZIONE - OPTION

Kit per fissaggio verticale per TDB110, TDB160 e TDB210
Vertical fixing kit available for TDB110, TDB160 and TDB210

codice - code **9SAMPDB**

LARCE ELECTRIC

+56 226513330 www.larce.cl contacto@larce.cl

Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago

Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda

Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio

